


Austevoll kommune

Kommunal beredskap




Relevante samfunnsomsyn og -interesser

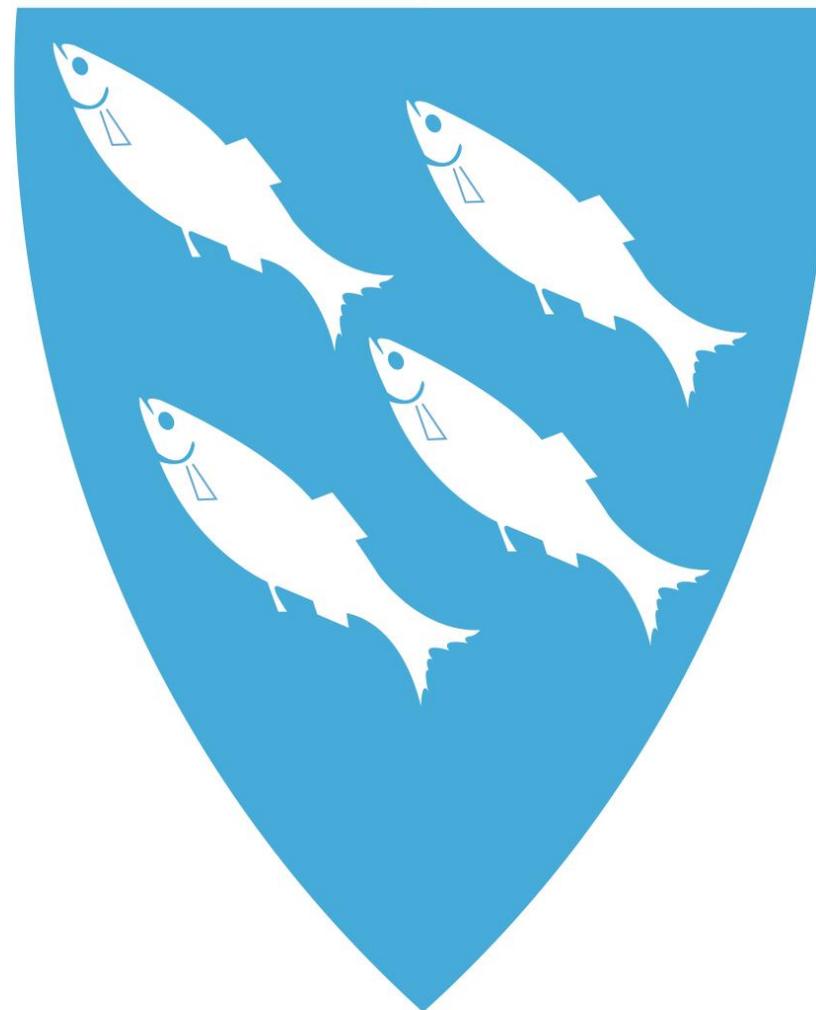


5300 innbyggjarar


Kommunen veks,
men ikkje overalt

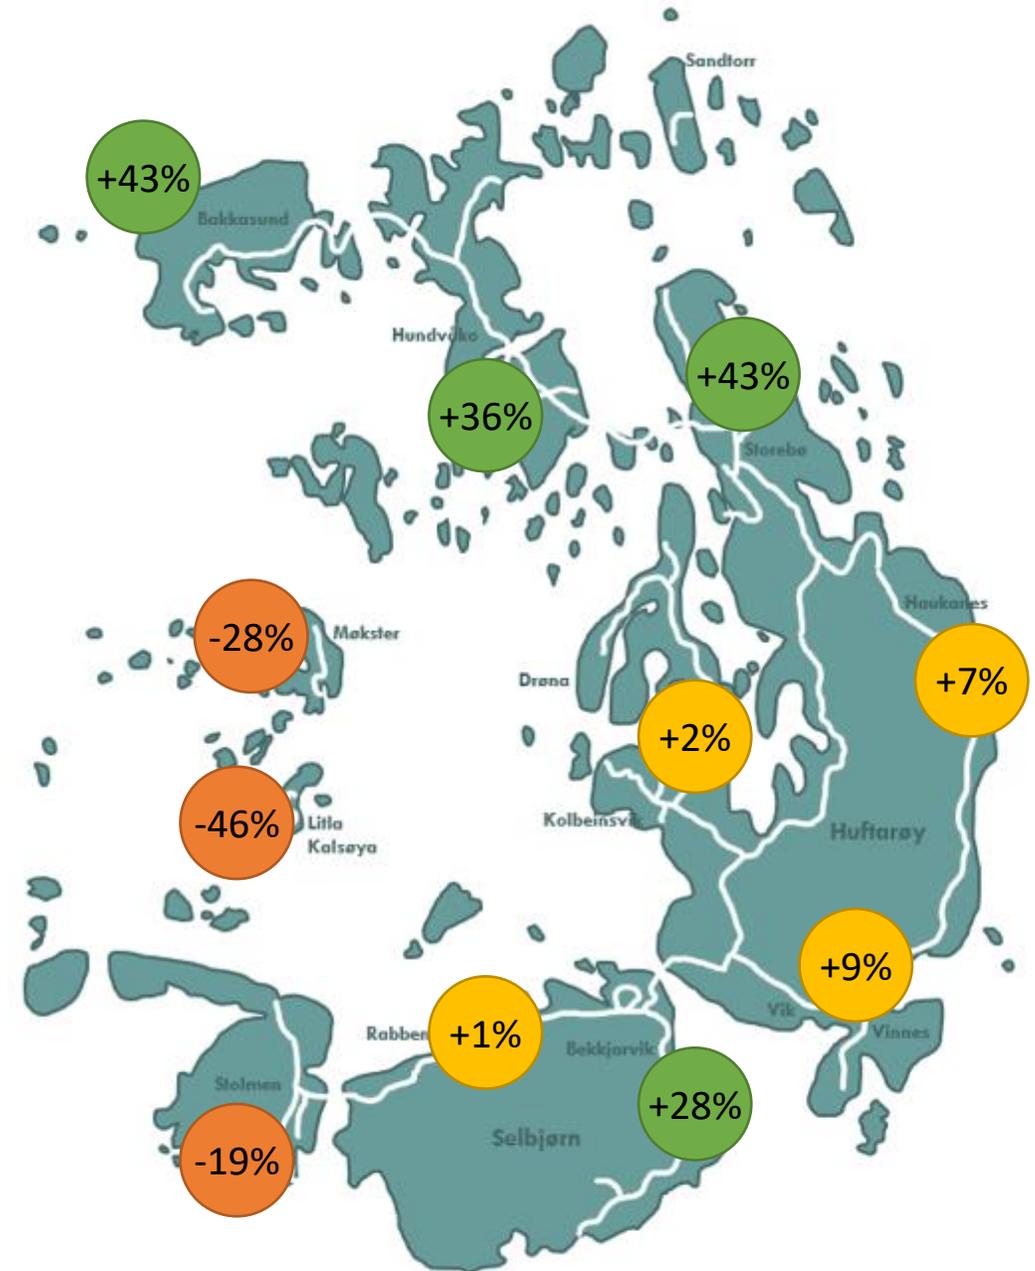

Straum og ferjenett

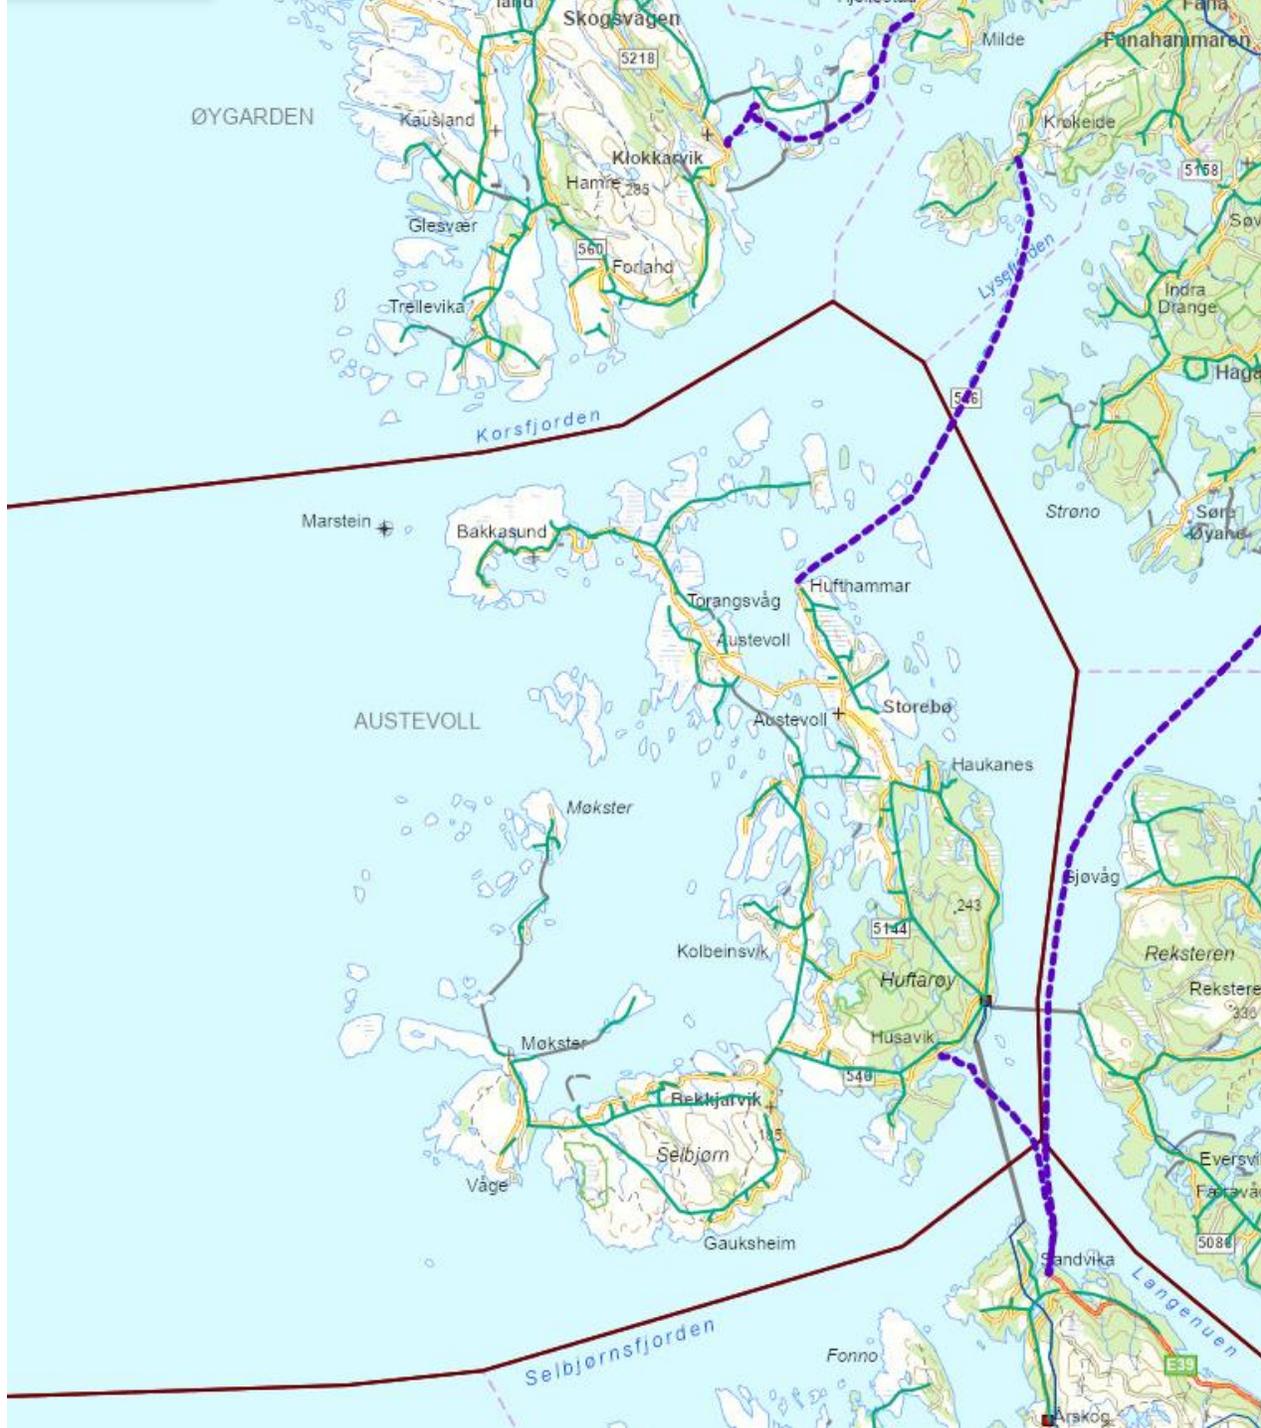

Ledingsnett for vatn frå ei kjelde

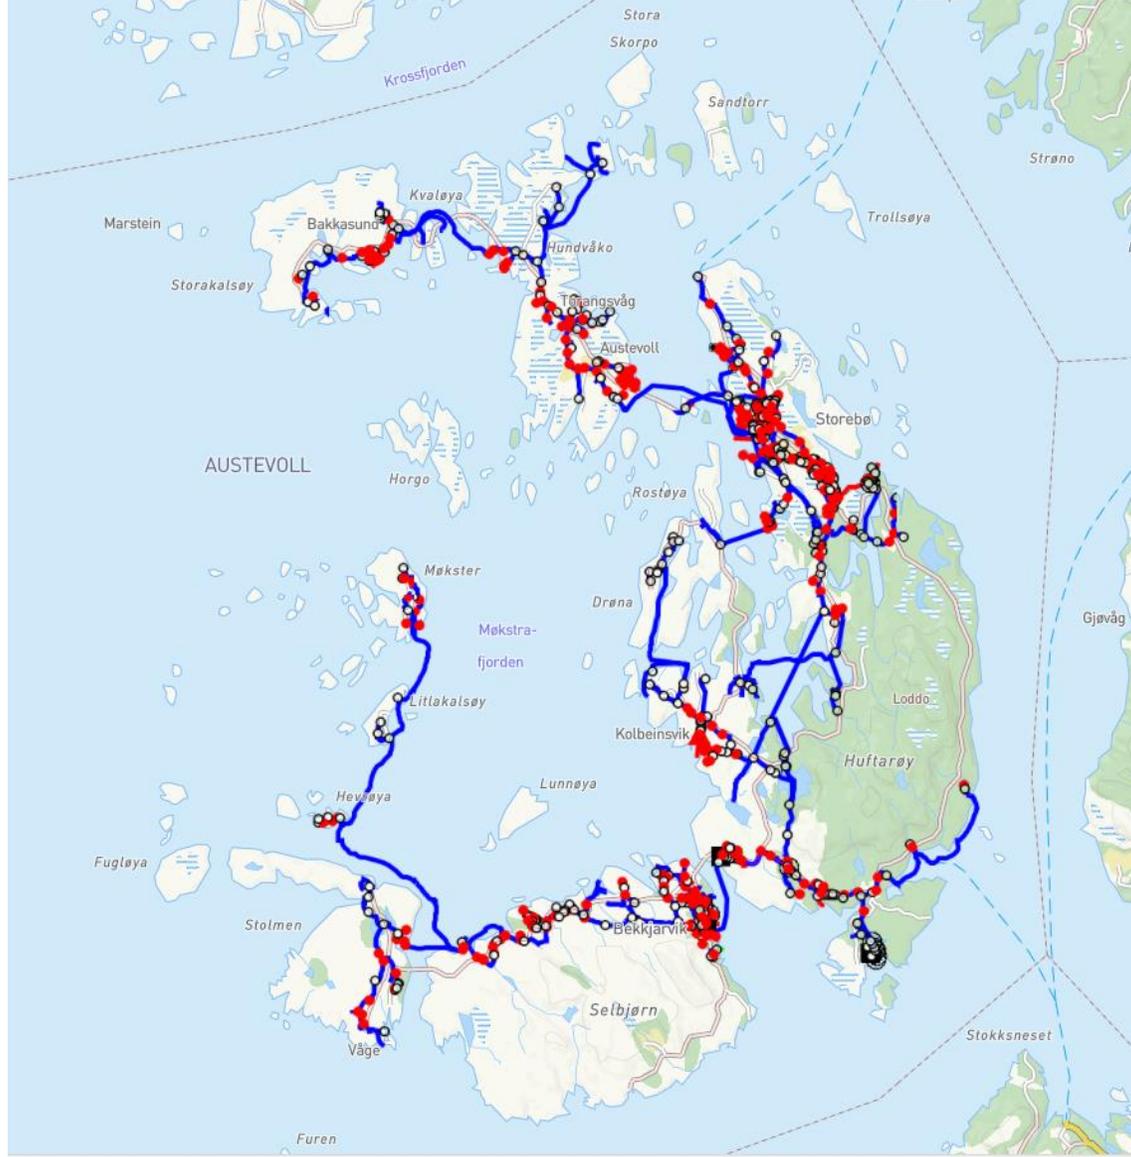

Handtering av straumbrot

?

Når er det krise? Kven bestemmer at det er krise?

Mindre hendingar og krisesituasjonar

Når situasjonen kan bli handtert av normal eller dagleg beredskapsapparat som politi, brann og legevakt.

Større hendingar og kriser

Ein situasjon som avviker frå det som er normalt, oppstår relativt hastig, har betydning for samfunnet, truar grunnleggande verdiar og krev at tiltak blir igangsett raskt.

AVGJERSLA OM DET ER **KRISE** BLIR
TATT POLITI , FORSVARET OG
STATSFORVALTAREN


Straumbrot

Nina 2015 straumbrot 36 timar

Var førebudd

Tiltak:

- Bekkjarvik og Storebø bemanning med lege, ambulanse, jordmorvakt/branntenesta
Brannpersonale hadde **eigne folk** som hadde ekstra fokus på «alle øyene»
- PO blei **evakueringsplass** for eldre og sjuke som ikkje hadde alternativ varmekjelde
- **Ekstra personal for** rydding av kommunal og fylkeskommunal veg.
- Samarbeid med kraftlaget. Dei sendte SMS til innbyggjarane på vegen av Austevoll kommune



Øving straumbrot med Havnett

Øvelse-øvelse-øvelse

Brann i hovudinntak og fordelingsanlegg

5.januar -10 grader vind Ikkje regn på vekevis

- Fare for spreining av brann til skogsområde Loddo

Tiltak:

- KKL ble etablert i Havnetts lokalar
- Fagne blei kopla på tidleg
- Alle fagområda var tett på kvarandre
- Lokal kunnskap
- Fekk tidleg oversikt over scenario og omfanget – kort og langsikt
- Nytilsette i leiinga
- Oppdatert info for kvar hending og faste møtetidspunkt
- Akkurat oppgradert linje 2

Ingen har straum

Samfunnet blei råka

- Ikkje straum
- Ikkje vatn
- Datasystem nede
- Låssystem nede
- Tele/kommunikasjonsmaster nede pga av straum
- Handel, industri mv råka – fryse og kassaapparat
- Kommunale billadestasjonar nede
- MEN FERJA OG SNØGGBÅT GIKK

Skule og hels

- Skular blei drifta som normalt
- Barnehagar drifta som normalt
- Pleie- omsorg – evakueringsplass pga generator
- Apotek fekk ikkje levert ut medisin
- Legesenteret tok i mot pasientar-papirversjon

Evaluering

- Tett samarbeid og lokalkunnskap mellom Austevoll kraftlag og Austevoll kommune
- Mye mas frå innbyggjarane og næringsaktørar
- Førebudd på handtering av eldre og personar med utfordringar
- Mangel på generatorar – kritisk faktor
- Vann og pumpestasjonar – kritisk faktor
- Informasjon til innbyggjarar – kritisk faktor

